


**Le competenze del
Direttore Tecnico / Sanitario
in materia igienico sanitaria
08/05/2007**

Aula Magna – Hesperia Hospital - Modena

**Angelo Castagnetti
Componente Commissione L. R.34/98**



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**

Il Direttore Tecnico è la figura garante per gli utenti e per gli operatori del corretto esercizio delle prestazioni erogate all'interno della struttura, da personale in possesso dei titoli previsti, in condizioni igieniche e di sicurezza adeguate.

Grande Visibilità !!

- *È riportato sull'atto di autorizzazione*
- *È riportato sulla pubblicità sanitaria*
- *Comunica all'Ordine Professionale il proprio incarico*


Spetta al direttore tecnico

- *L'applicazione del documento sull'organizzazione e sul funzionamento della struttura;*
- *Accertarsi che ai singoli servizi sia preposto personale fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali e curare la regolare tenuta di apposito registro;*
- *Accertarsi del perfetto funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nel complesso sanitario;*
- *Verificare l'applicazione delle procedure e delle istruzioni operative per assicurare la prevenzione e il controllo delle infezioni;*

- *Rispondere dello stato igienico dei locali , dello stato delle attrezzature e degli impianti, dello stato di conservazione del materiale impiegato;*
- *Vigilare sul rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;*
- *Curare la tenuta dell'archivio sanitario;*
- *La responsabilità della pubblicità sanitaria;*

RISCHIO

BIOLOGICO

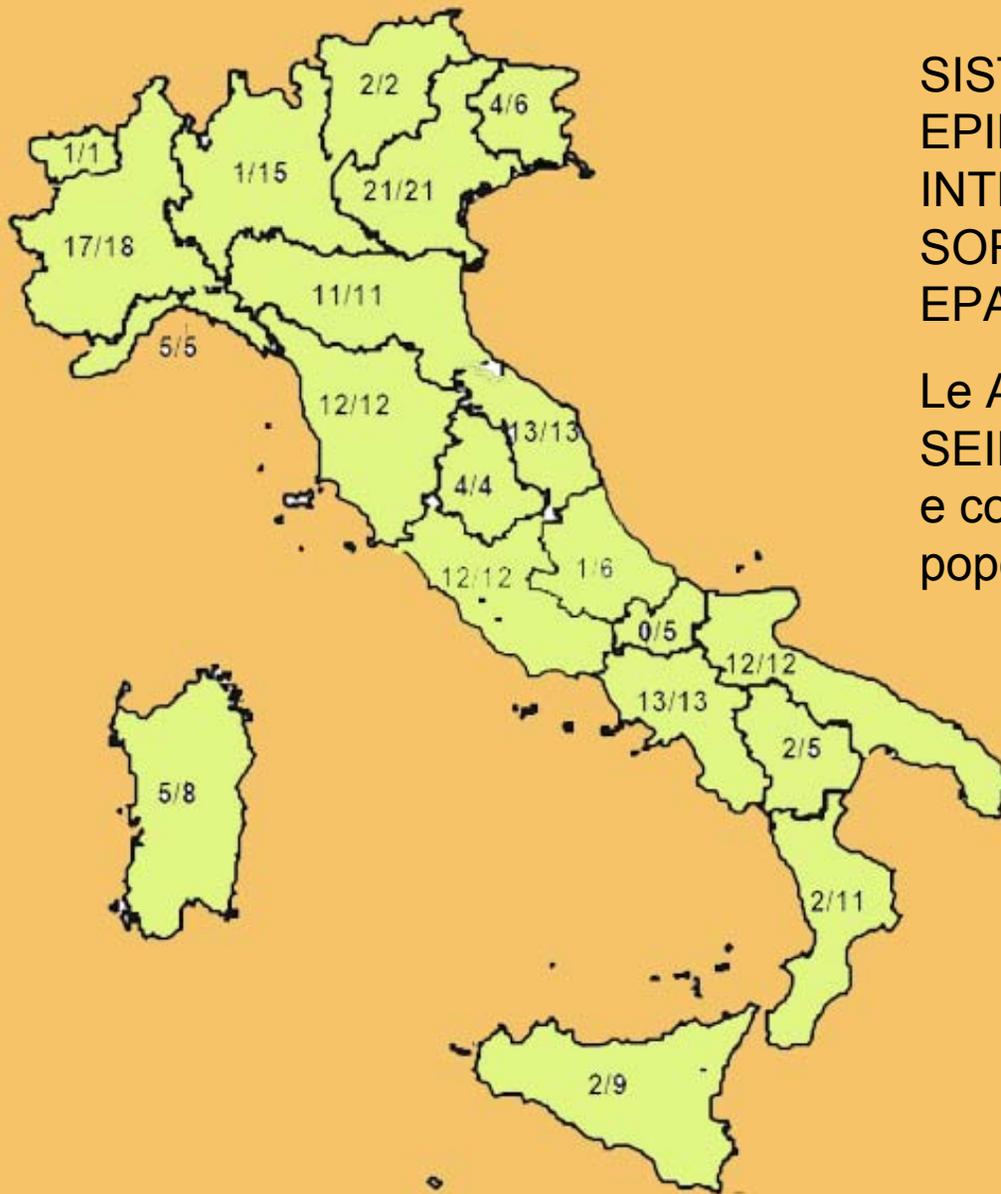

SISTEMA EPIDEMIOLOGICO INTEGRATO DI SORVEGLIANZA DELLA EPATITE VIRALE ACUTA

Le AUSL che aderiscono al
SEIEVA sono 140 su 189
e coprono il 59% della
popolazione

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'


SEIEVA anni 1997 - 2004

**Distribuzione dei casi di notifica di
epatiti in base al tipo**


Epatite A	12350	59%
Epatite B	5213	24%
Epatite Delta	197	1%
Epatite C	1681	8%
Epatite non A non Delta	447	2%
Epatite non specificata	1335	6%
Totale	21223	100%

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - SEIEVA 1997 - 2004

Distribuzione dei casi di epatiti secondo il tipo

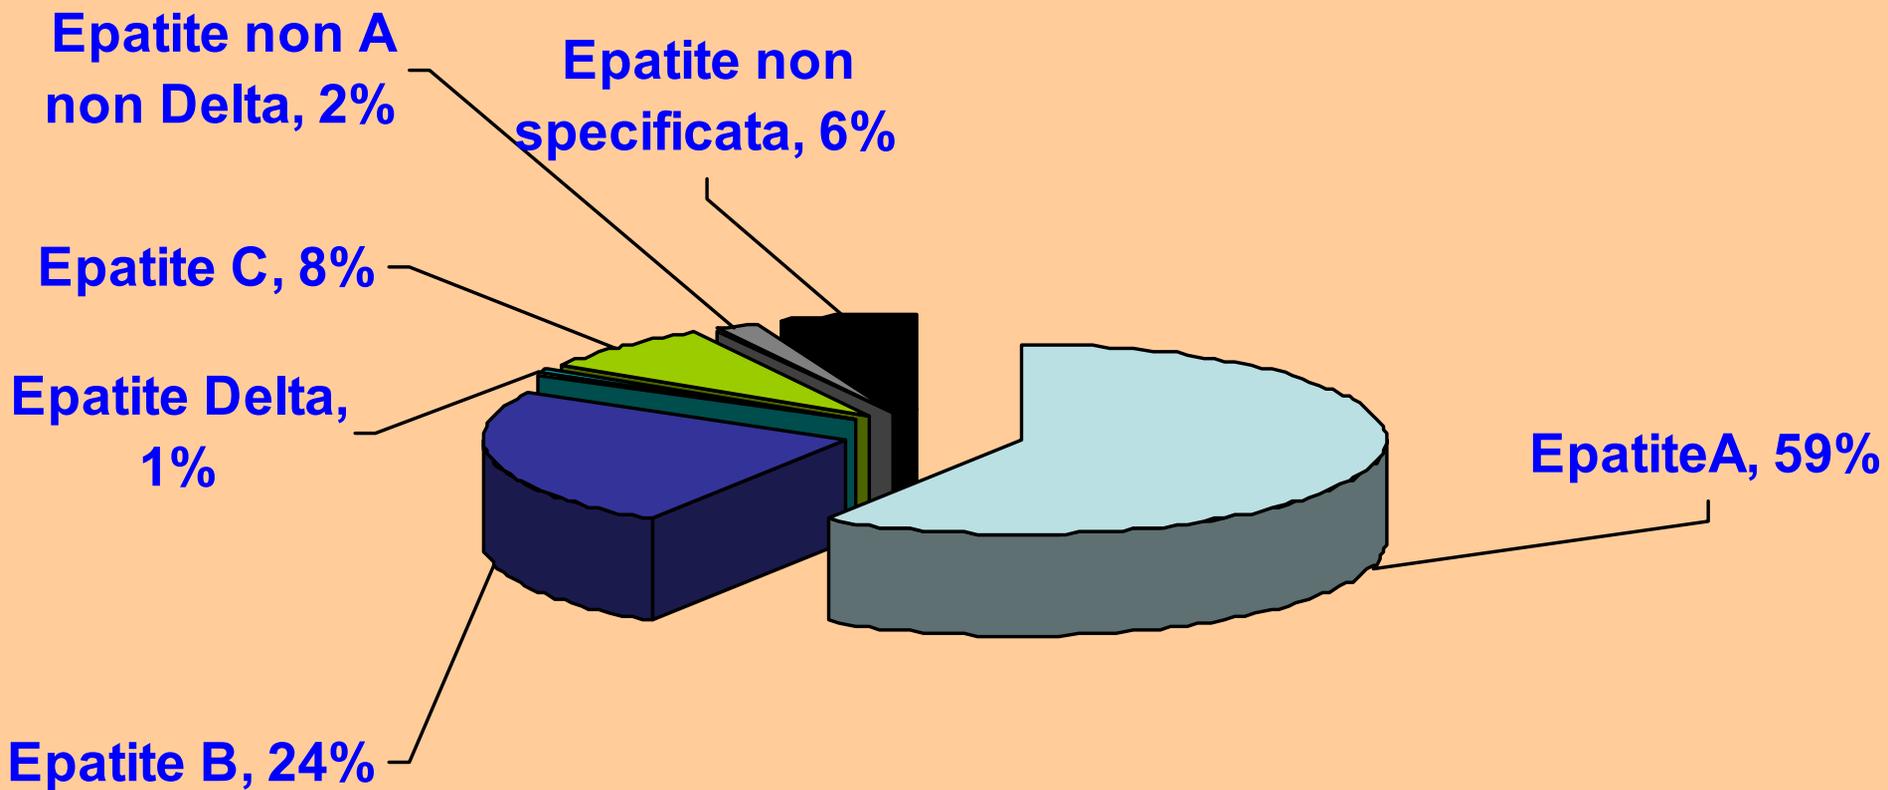

Frequency (%) of not mutually exclusive risk factors reported by hepatitis cases in Italy SEIEVA 1997 - 2004

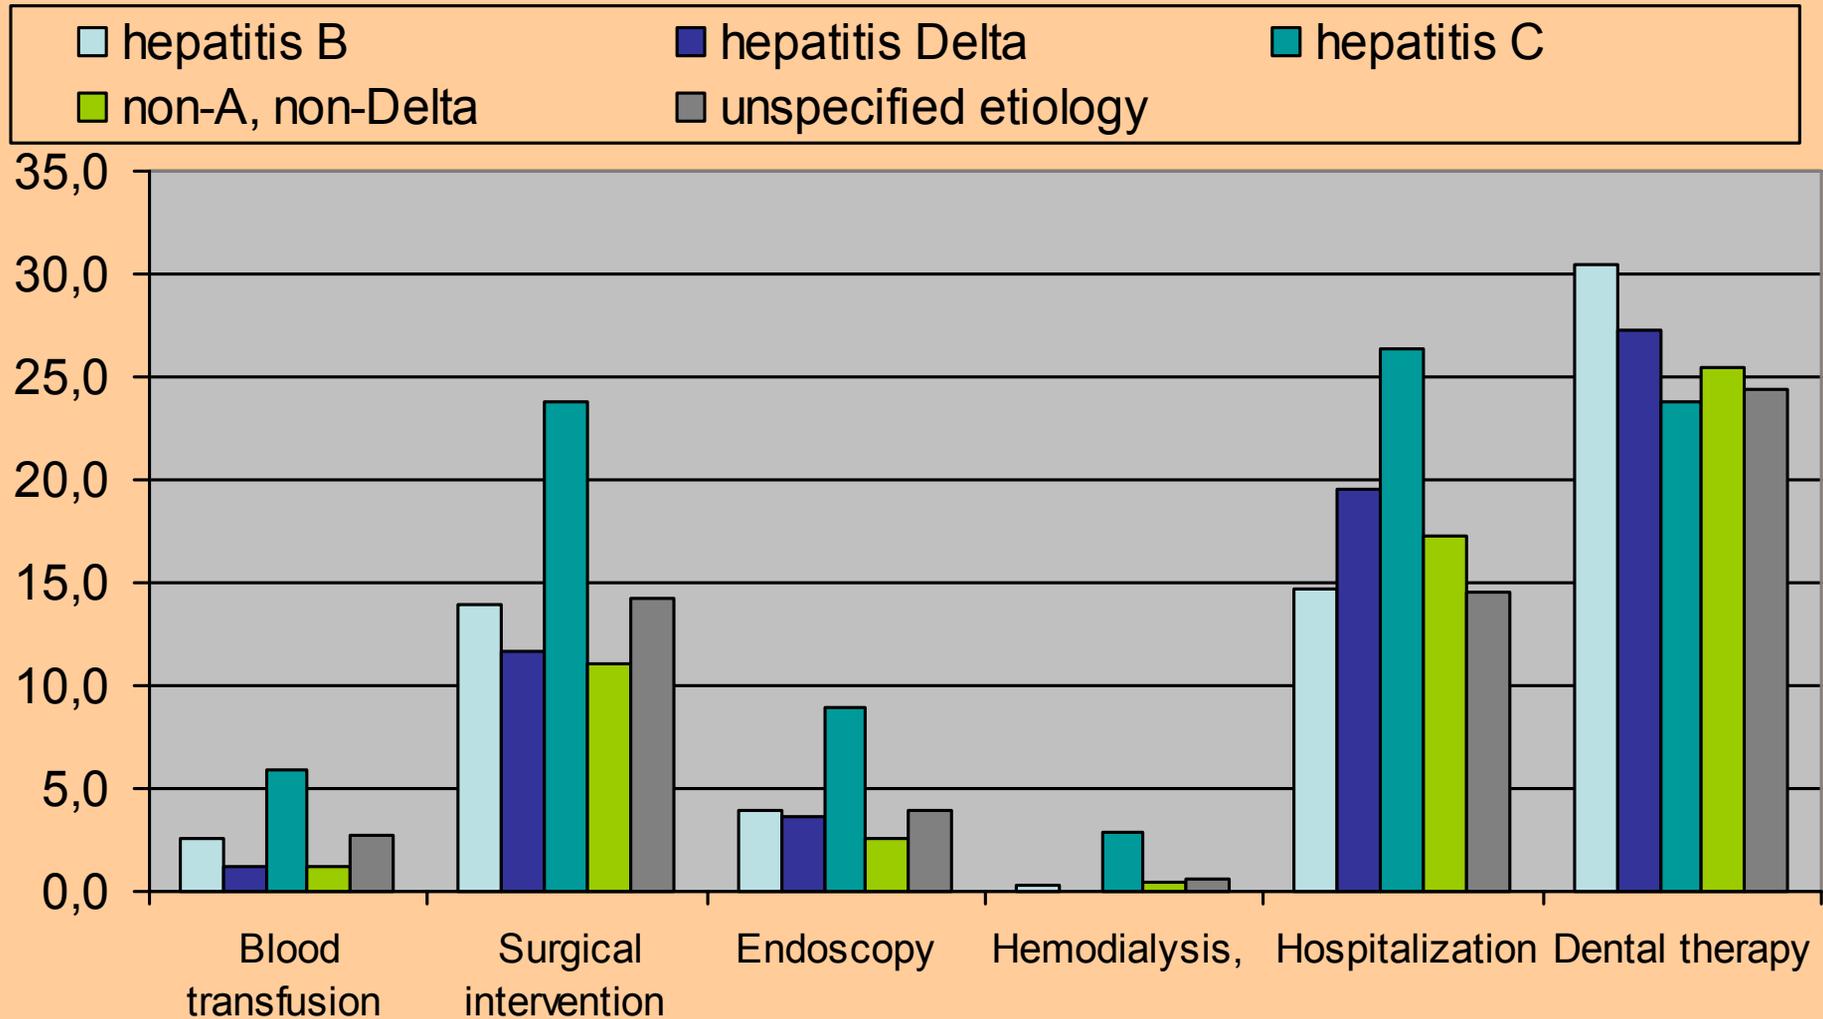

***Procedure per assicurare la
prevenzione e il controllo
delle infezioni Delib.
327/2004***


- *Lavaggio delle mani*
- ***Decontaminazione e pulizia ambientale in base all'area a basso, medio, ed alto rischio***
- ***Decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei dispositivi medici riutilizzabili***
- ***Antisepsi, disinfezione, sterilizzazione***
- *Smaltimento rifiuti*
- *Precauzioni universali o standard*
- *Precauzioni contro trasmissione malattie per via aerea e droplet*

- *Gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale*
- ***Gestione del rischio biologico occupazionale***
- *Precauzioni per ridurre il rischio infettivo durante le specifiche procedure invasive*
- *Gestione farmaci : conservazione, controllo scadenze*
- *Prelievo conservazione trasporto materiali biologici (se effettuato)*
- *Gestione dell'emergenza*
- *Rintracciabilità materiali impiantabili*


Commissione LR. 34/98

Indagine conoscitiva su un campione di Odontoiatri ispezionati in occasione dei sopralluoghi per il rilascio della autorizzazione al funzionamento nel corso del 2006.

Attività Commissione LR 34/98 anno 2003 - 2006

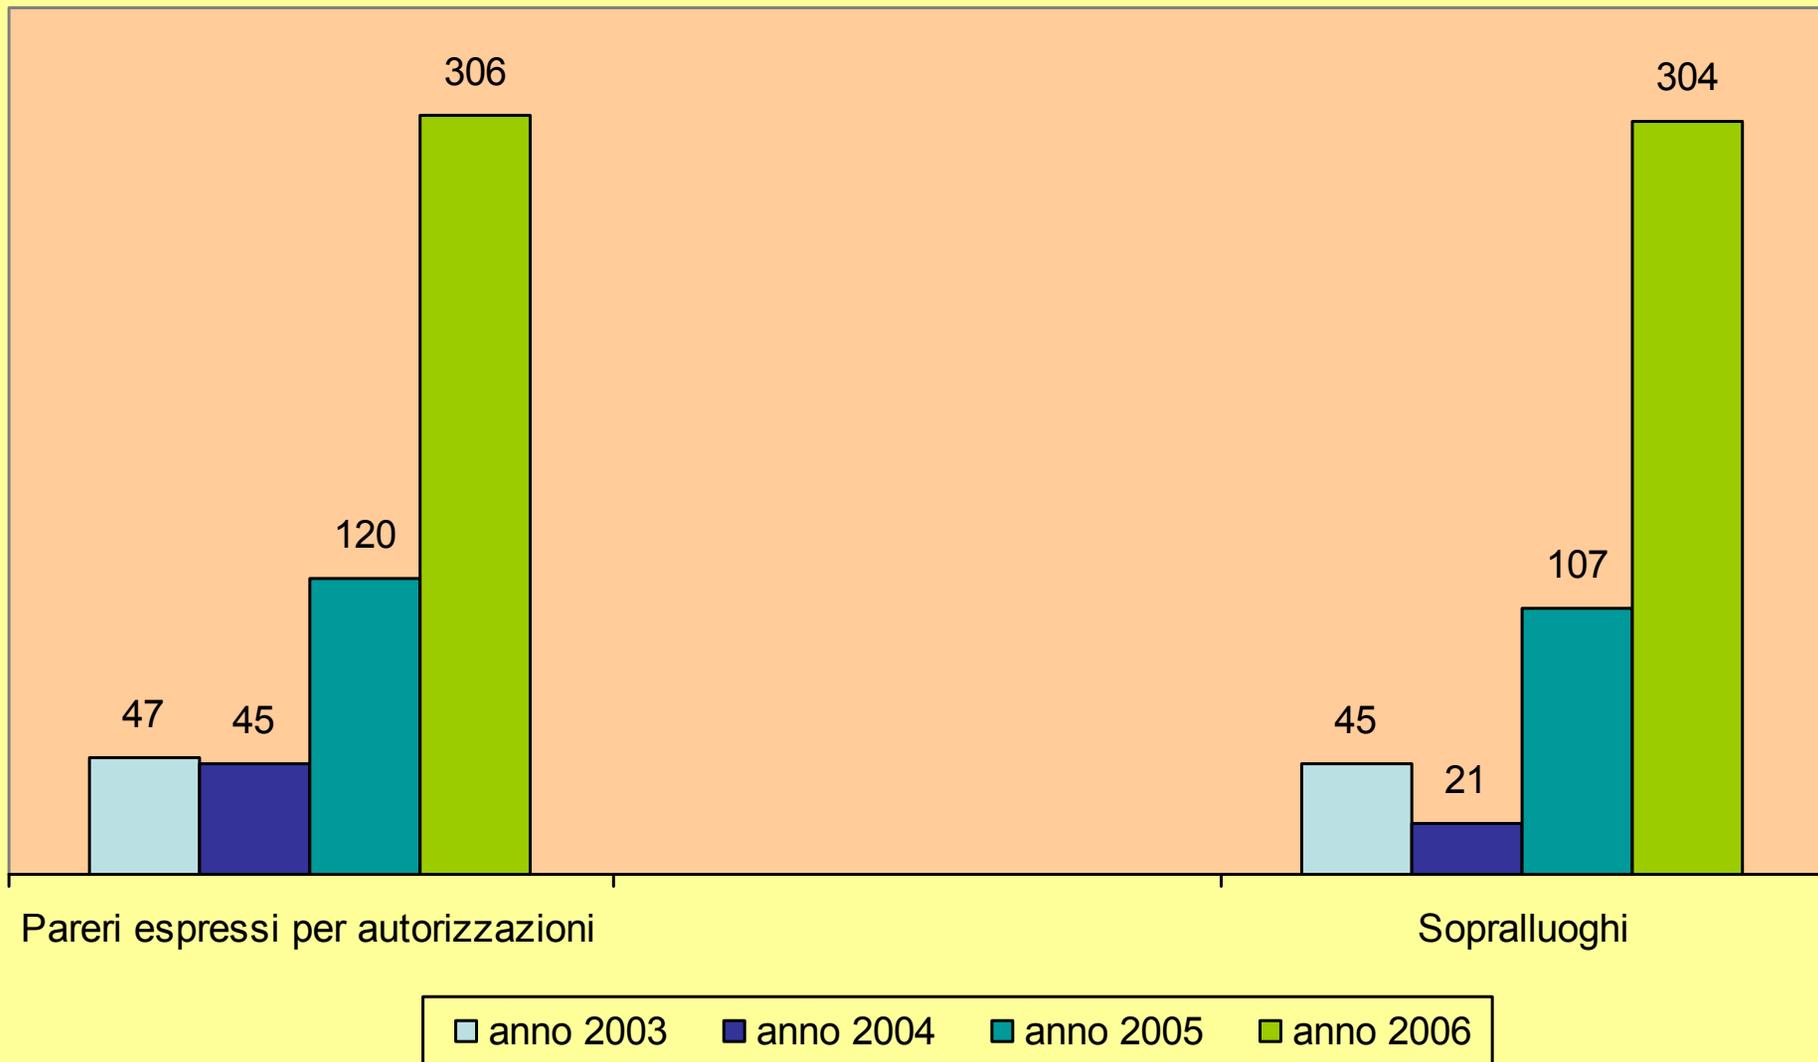

Campione di 43 Studi Odontoiatrici anno 2006

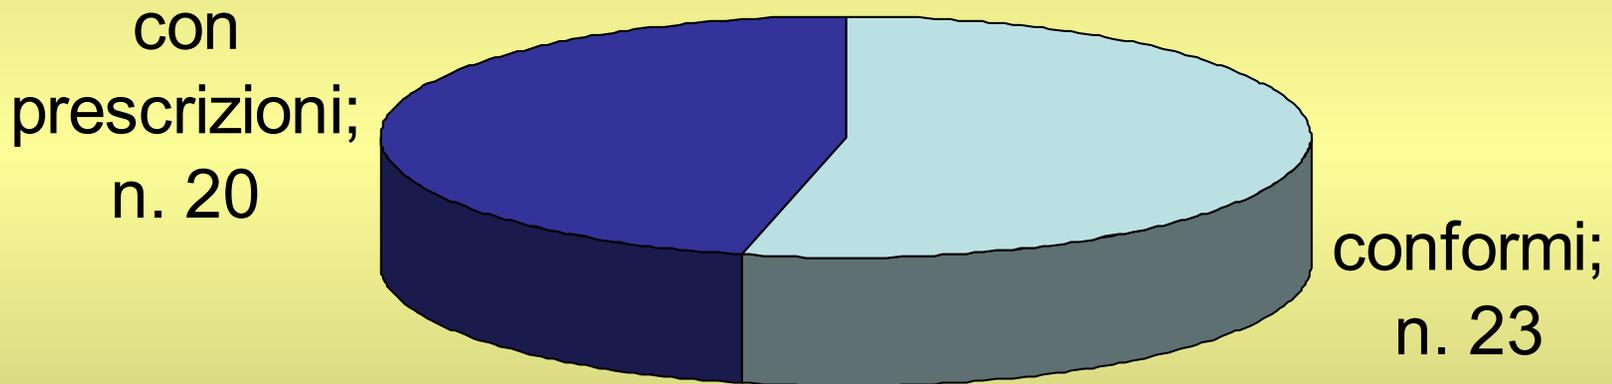


Tipologie di Prescrizioni n. 125

Procedure ;
32

Strutturali;
36

Sicurezza
Impianti; 41

Sicurezza
Antincendio;
16

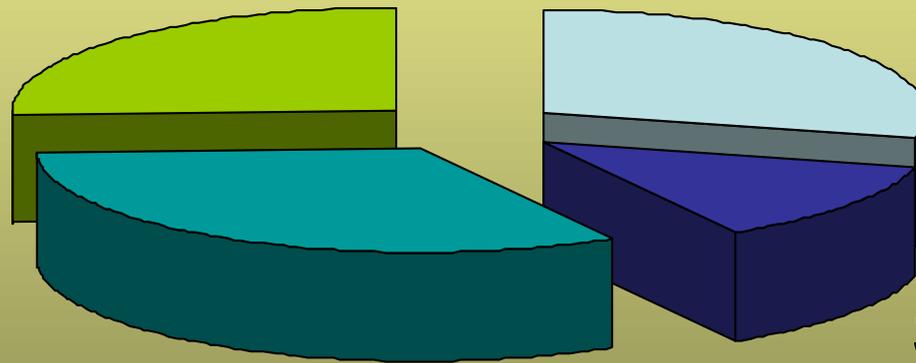


Prescrizioni per carenze strutturali n. 36

***Finestre, rubinetteria, ricambi aria
forzata, adeguamento locale
sterilizzazione, sistemazione intonaco,
ripristino piastrelle, sgombero materiali
impropri, piani di lavoro, armadi, ecc.***


Sicurezza

Degli impianti

Prescrizioni Sicurezza Impianti n. 41

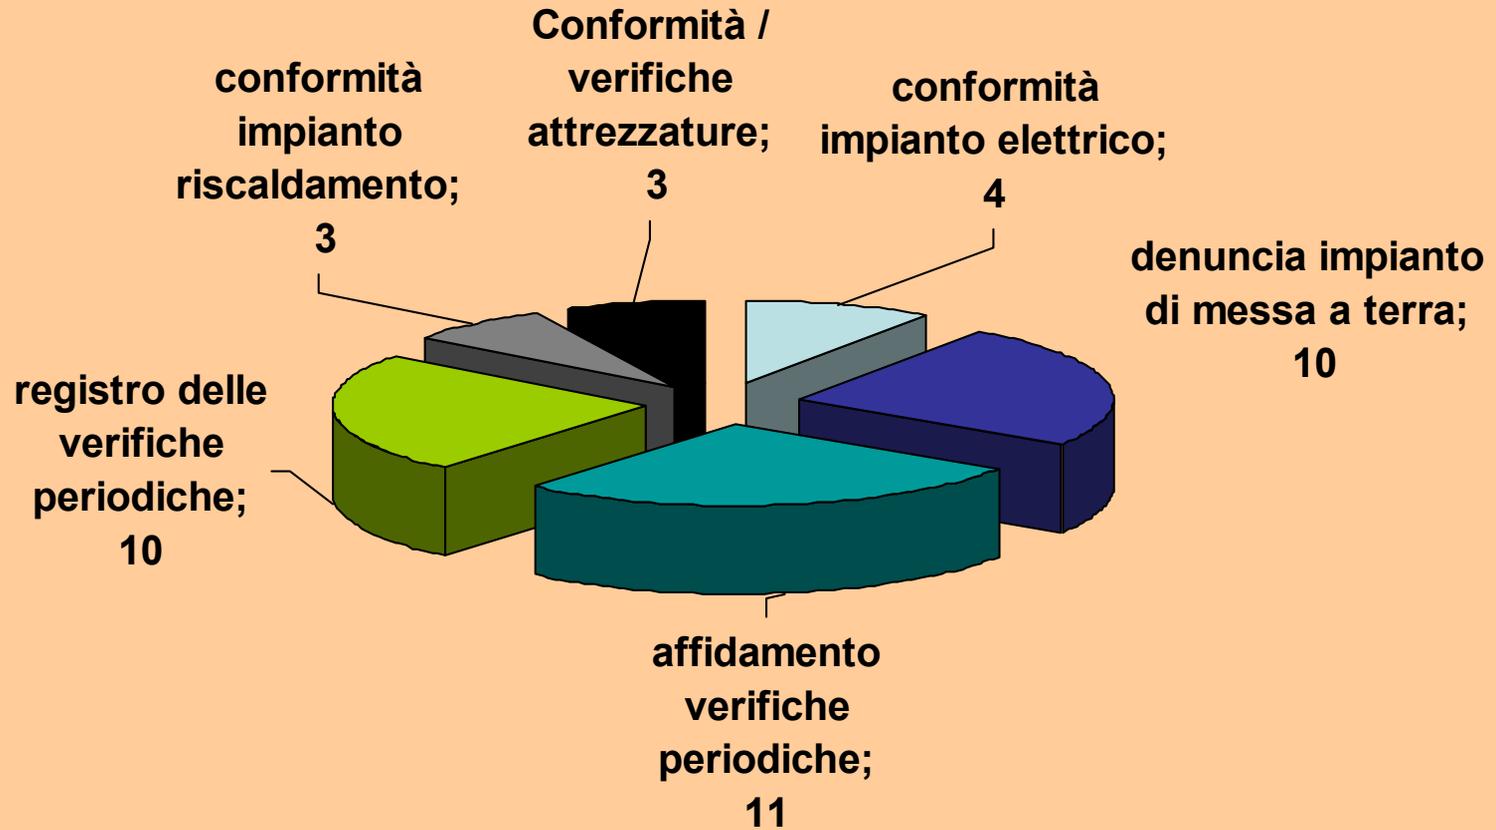

Prescrizioni sicurezza antincendio n. 16

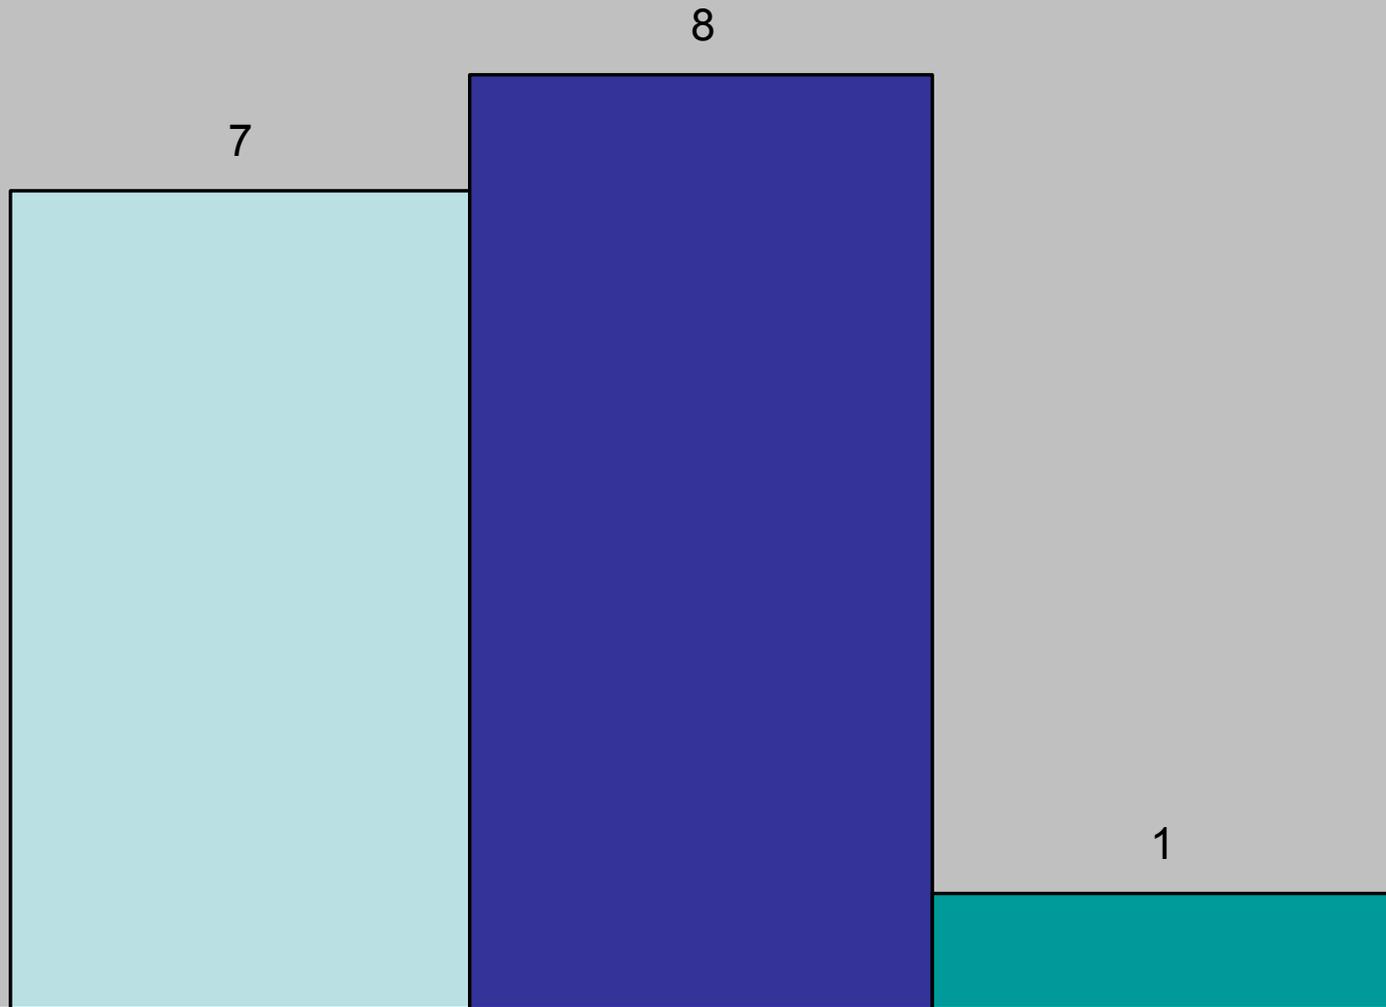


□ Estintori

■ segnaletica di sicurezza

■ Luci di sicurezza

PROCEDURE GENERALI

Prescrizioni Procedure Standard n. 32

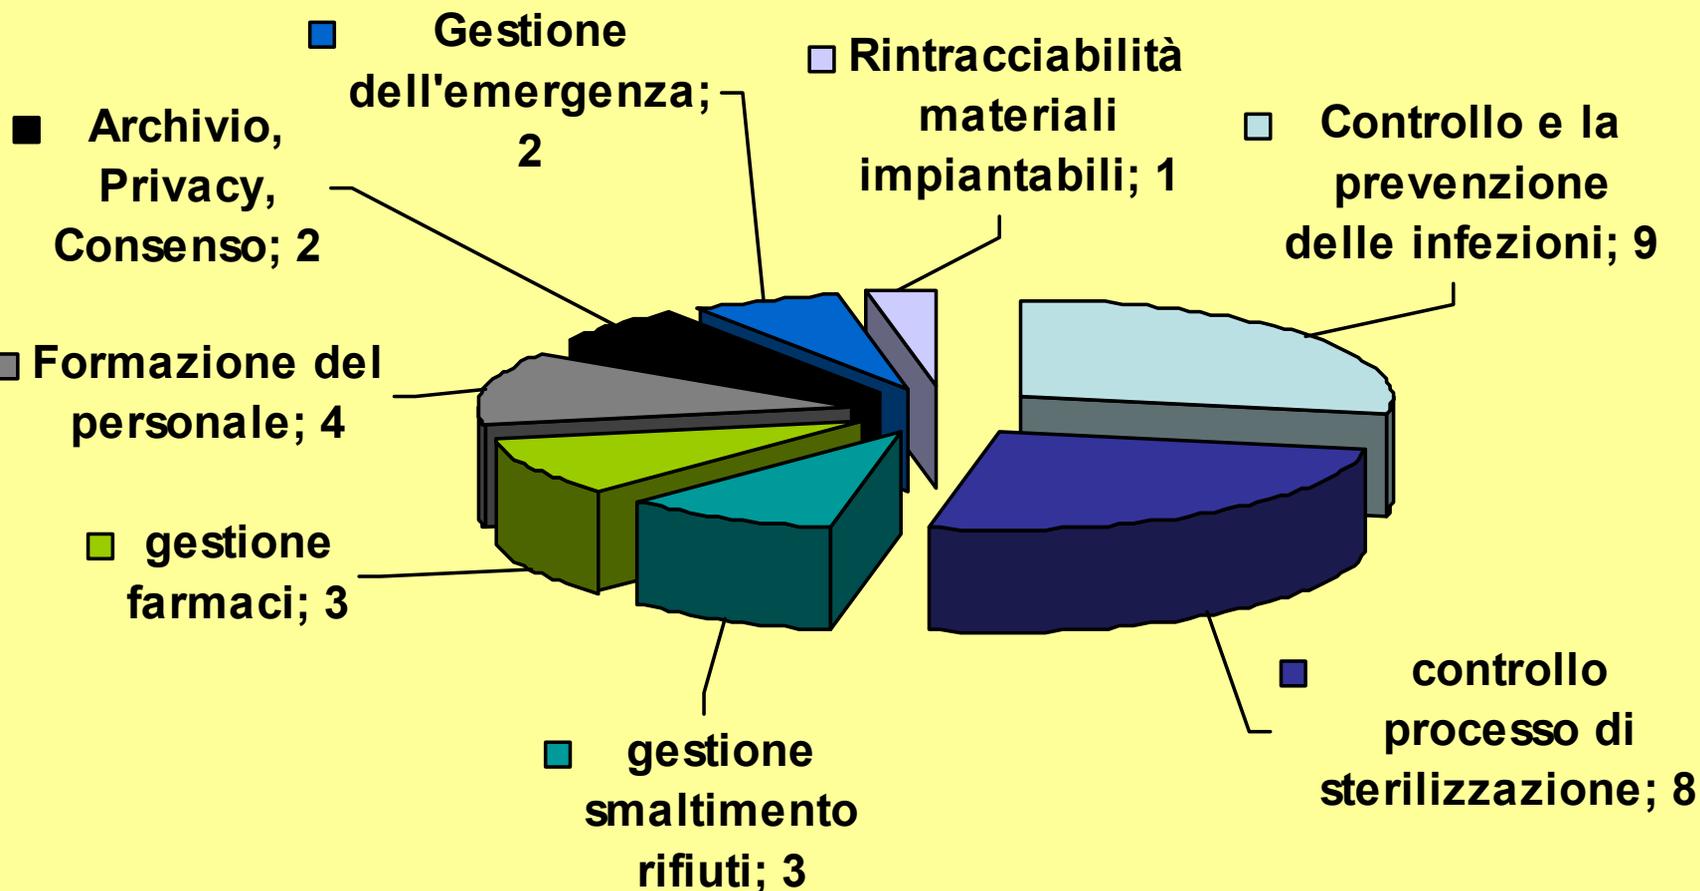

Grazie dell'attenzione.